



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 37 л.

Дата выполнения:

Пол: М

Биоматериал: Цельная кровь с гепарином

Метод: Цитогенетический

№ заявки:



Кариотипирование


Анализ

Результат

Кариотип

46, XY.

Кариотипирование фотография:

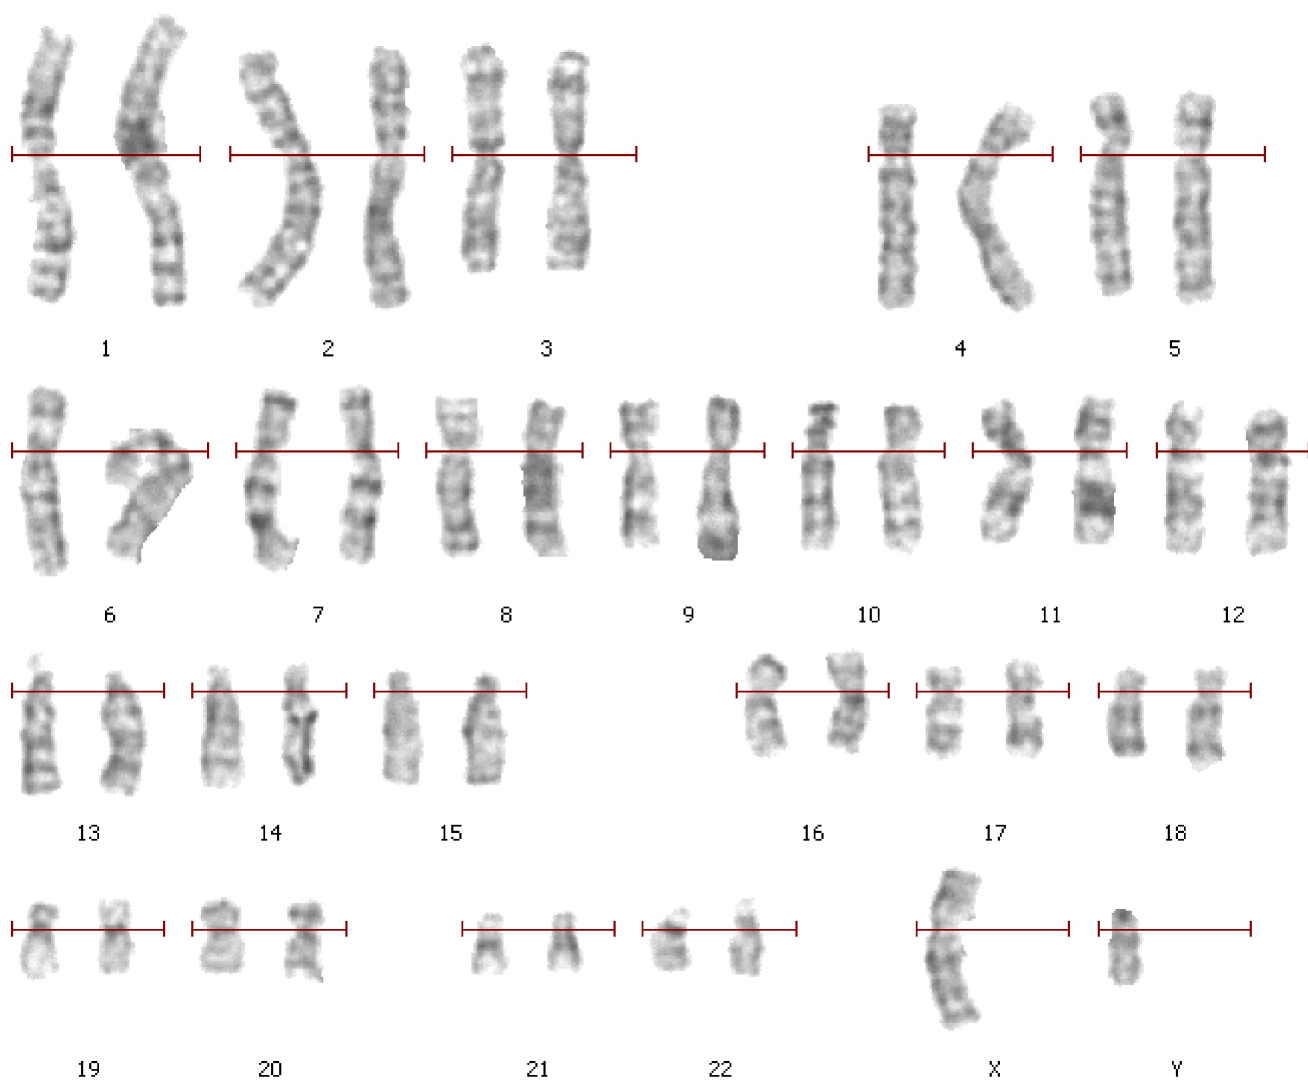

Метод окрашивания

72-часовая культура лимфоцитов периферической крови; G-окраска

Заключение

Нормальный мужской кариотип.

Комментарий:

Стандартный цитогенетический анализ хромосомного набора человека является скрининговым методом исследования. Цитогенетический метод не позволяет полностью исключить: небольшие хромосомные перестройки, низкий уровень мозаицизма отдельных хромосом, пороки развития и нарушения обмена

**CHROMOLAB**117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 15,
корпус 5, этаж 3 пом.310 оф. 8.☎ +7 (495) 510 43 51,
доп. 101

🌐 www.chromolab.ru

Пациент: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата взятия:

Возраст: **37 л.**

Дата выполнения:

Пол: **М**Биоматериал: **Цельная кровь с гепарином**Метод: **Цитогенетический**

№ заявки:

**веществе, не вызванные хромосомными изменениями.**Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: **12.01.2022**

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



RIQAS



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.